

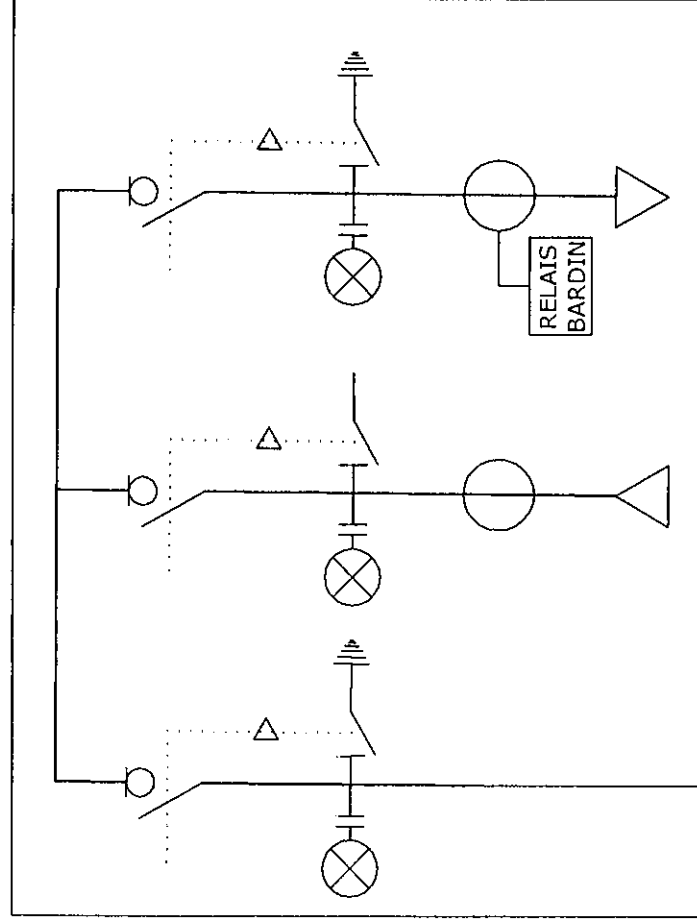


POSTE EPUREAU
BOULEVARD LOUIS RENAULT




CABLE : 3xHN33 S23 1x50² alu


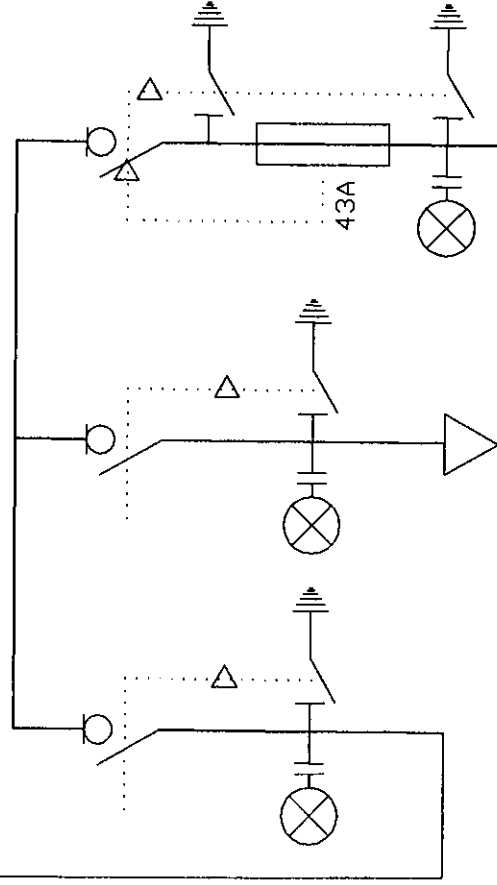


Inverseur de Source
SOCOMECS
4x1000A
TYPE ATYSM6E

ALIMENTATION 230V
RELAIS BARDIN
2x1x240² /PH
2x1x240² Cu /N
1x1x240² Cu /PE

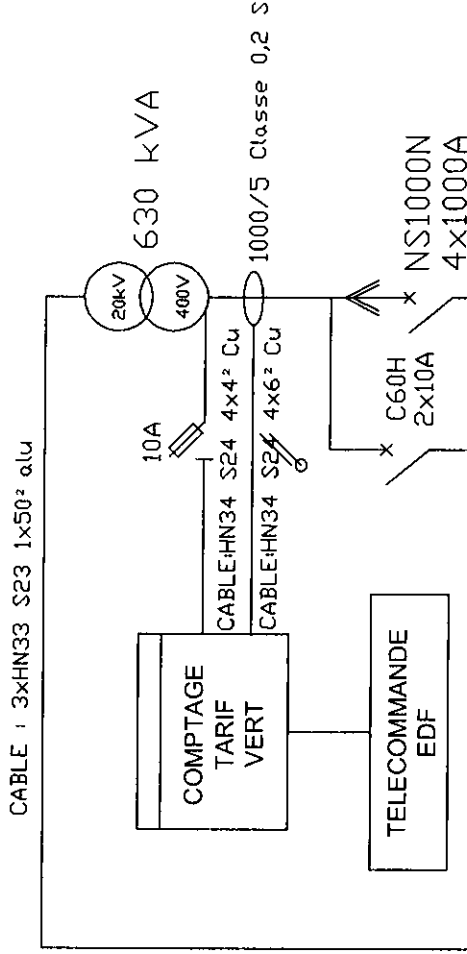

Regime de Neutre TN-S
Icc3=20.48kA
Icc2=17.74kA
Icc1=20.08kA
Chute de tension=0.25%

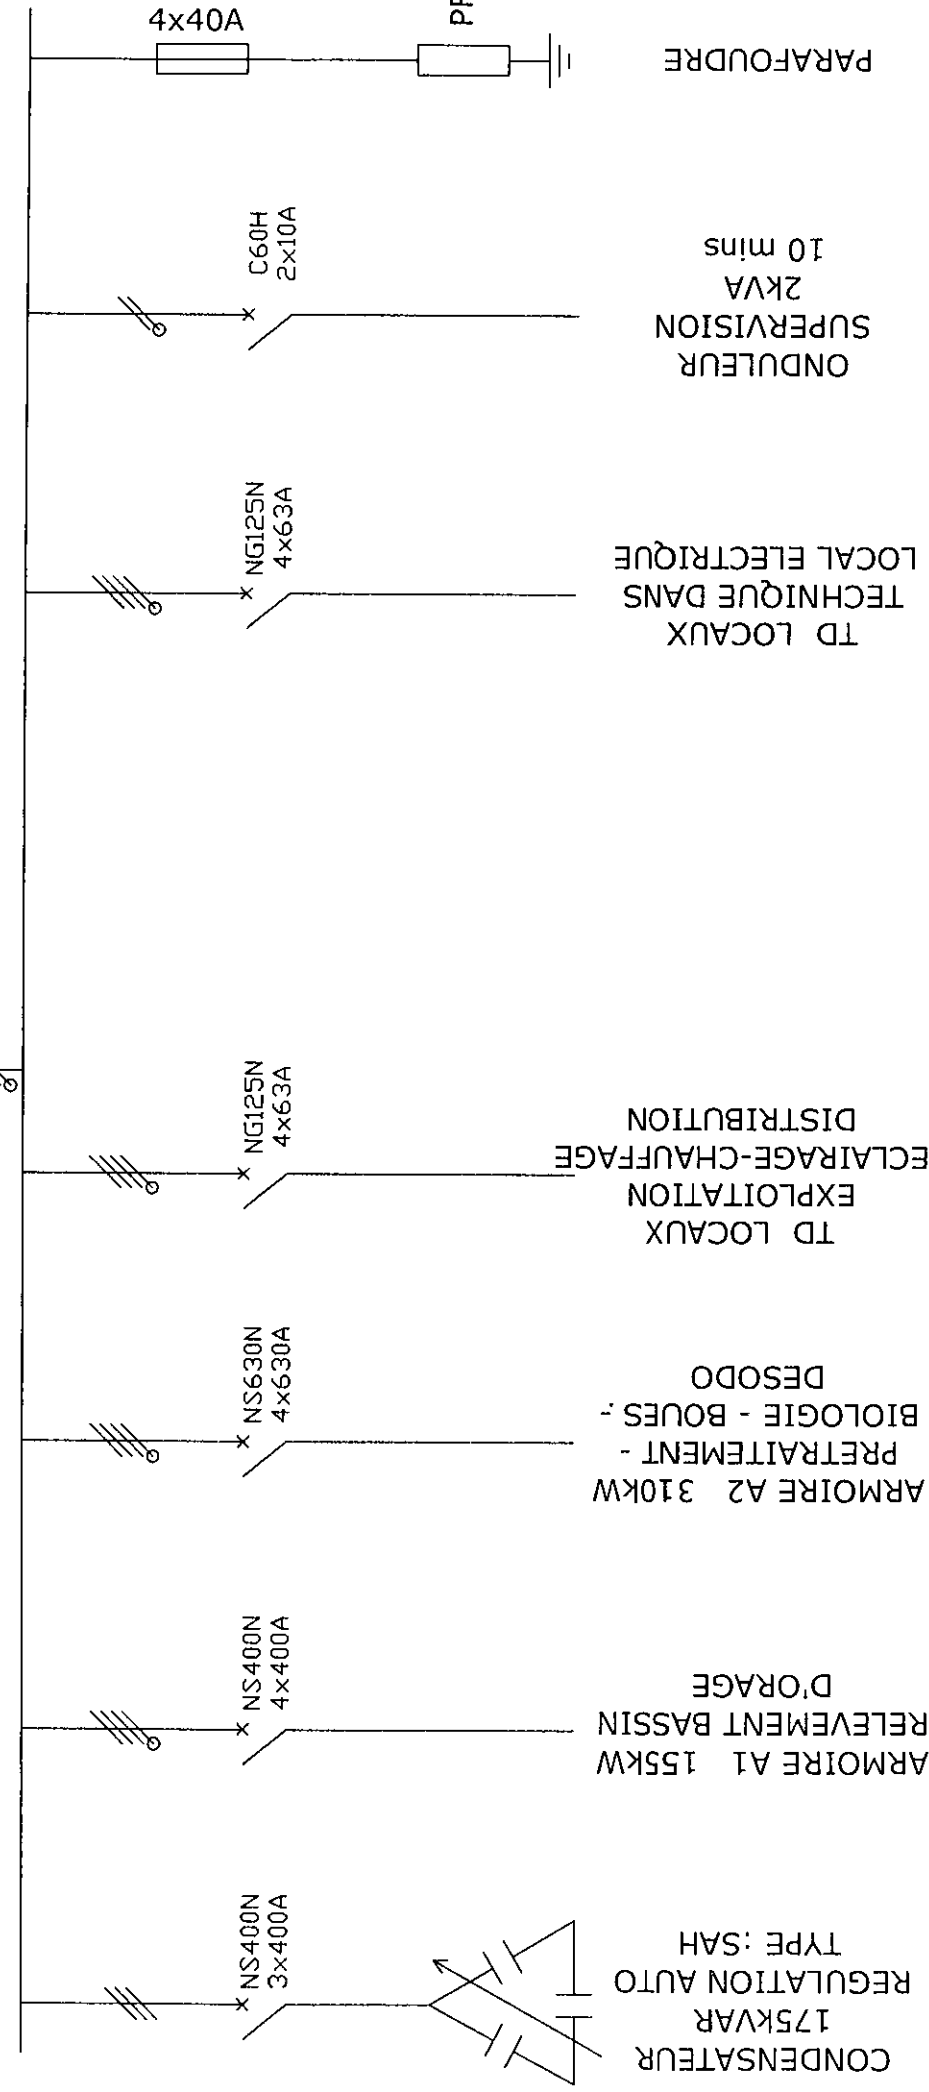

AFFAIRE N°: 66482

DESSINE : NIVAGGIOLI

VERIFIE : RIO

1-GED-ENS-PEL-006 SCHEMA UNIFILAIRE STEP D'AUBERGENVILLE



C	07/08/09	Mise à jour	RIO
B	22/04/09	Mise à jour	RIO
A	20/04/09	CREATION	ANN
IND.	DATE	MODIFICATION	DES.

CONDENSATEUR
175KVAR
REGULATION AUTO
TYPE : SAH

ARMOIRE A1 155kW
RELEVEMENT BASSIN
D'ORAGE

ARMOIRE A2 310kW
PRETRAITEMENT -
BIOLOGIE - BOUES -
DESODO

TD LOCAUX
EXPLOITATION
ECLAIRAGE-CHAUFFAGE
DISTRIBUTION

TD LOCAUX
TECHNIQUE DANS
LOCAL ELECTRIQUE

ONDULEUR
2kVA
10 mins
SUPERVISION

PARAFONDRE