

B	12/10/2009	MISE A JOUR	ROR
A	27/04/2009	CREATION	A N
INDICE	DATE	MODIFICATION	D65



[illegible][illegible]

REGIME DE NEUTRE : TN / Icc3 :

4kA / Icc2 : 11.03kA / Icc1 : 9.45kA / CHUT.

TENSION 0.34%

400 VAC

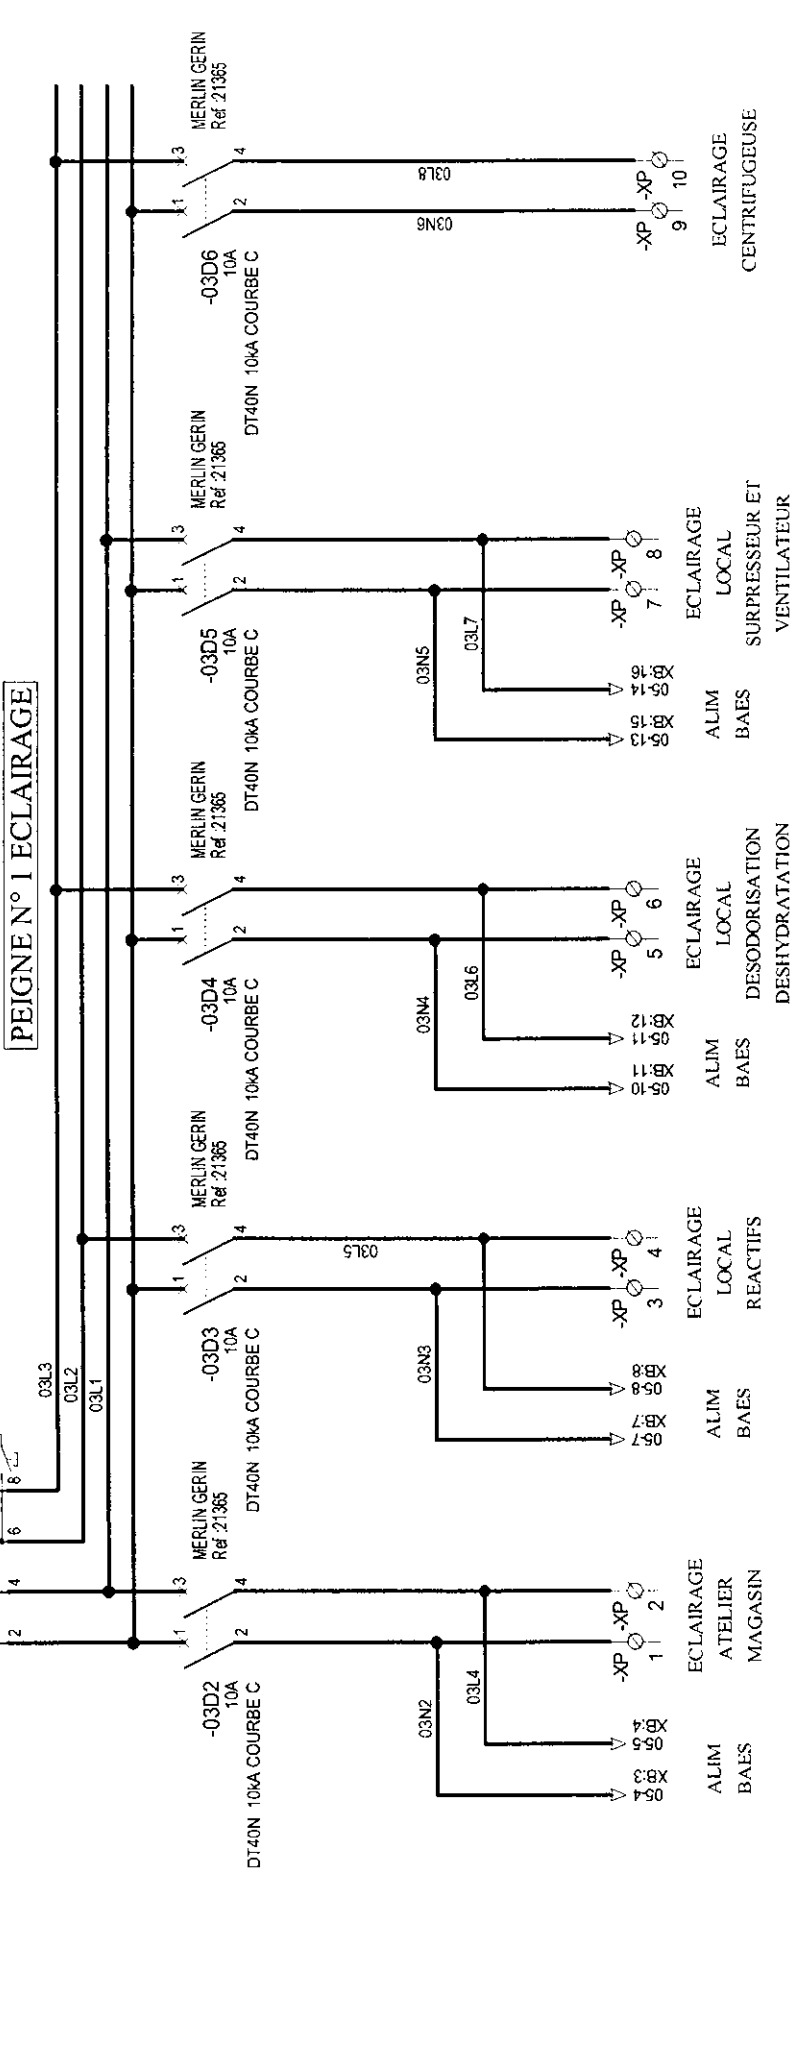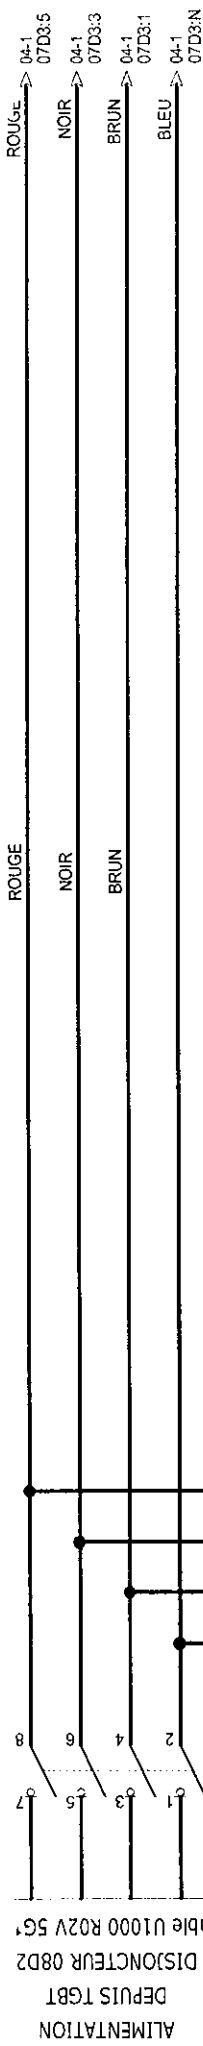

GED-ADC
Z.I de la VAUCOULEURS
78711 MANTES LA VILLE


DESIGN	A.N.	VERIFIE	R.O.	DATE DE CREATION	27/04/2009
B	12/10/2009	MISE A JOUR	RICR	A	27/04/2009
A	27/04/2009	CREATION	A.N.	INDEX	DATE
				MODIFICATION	DES


Document n° : 1-GED-ENS-PEL-005

STEREAU

COFFRET TECHNIQUE
PUISSANCE-ECLAIRAGE ET ALIM BAES

FOLIO
03
02 04
Logiciel SEE v. 3.60

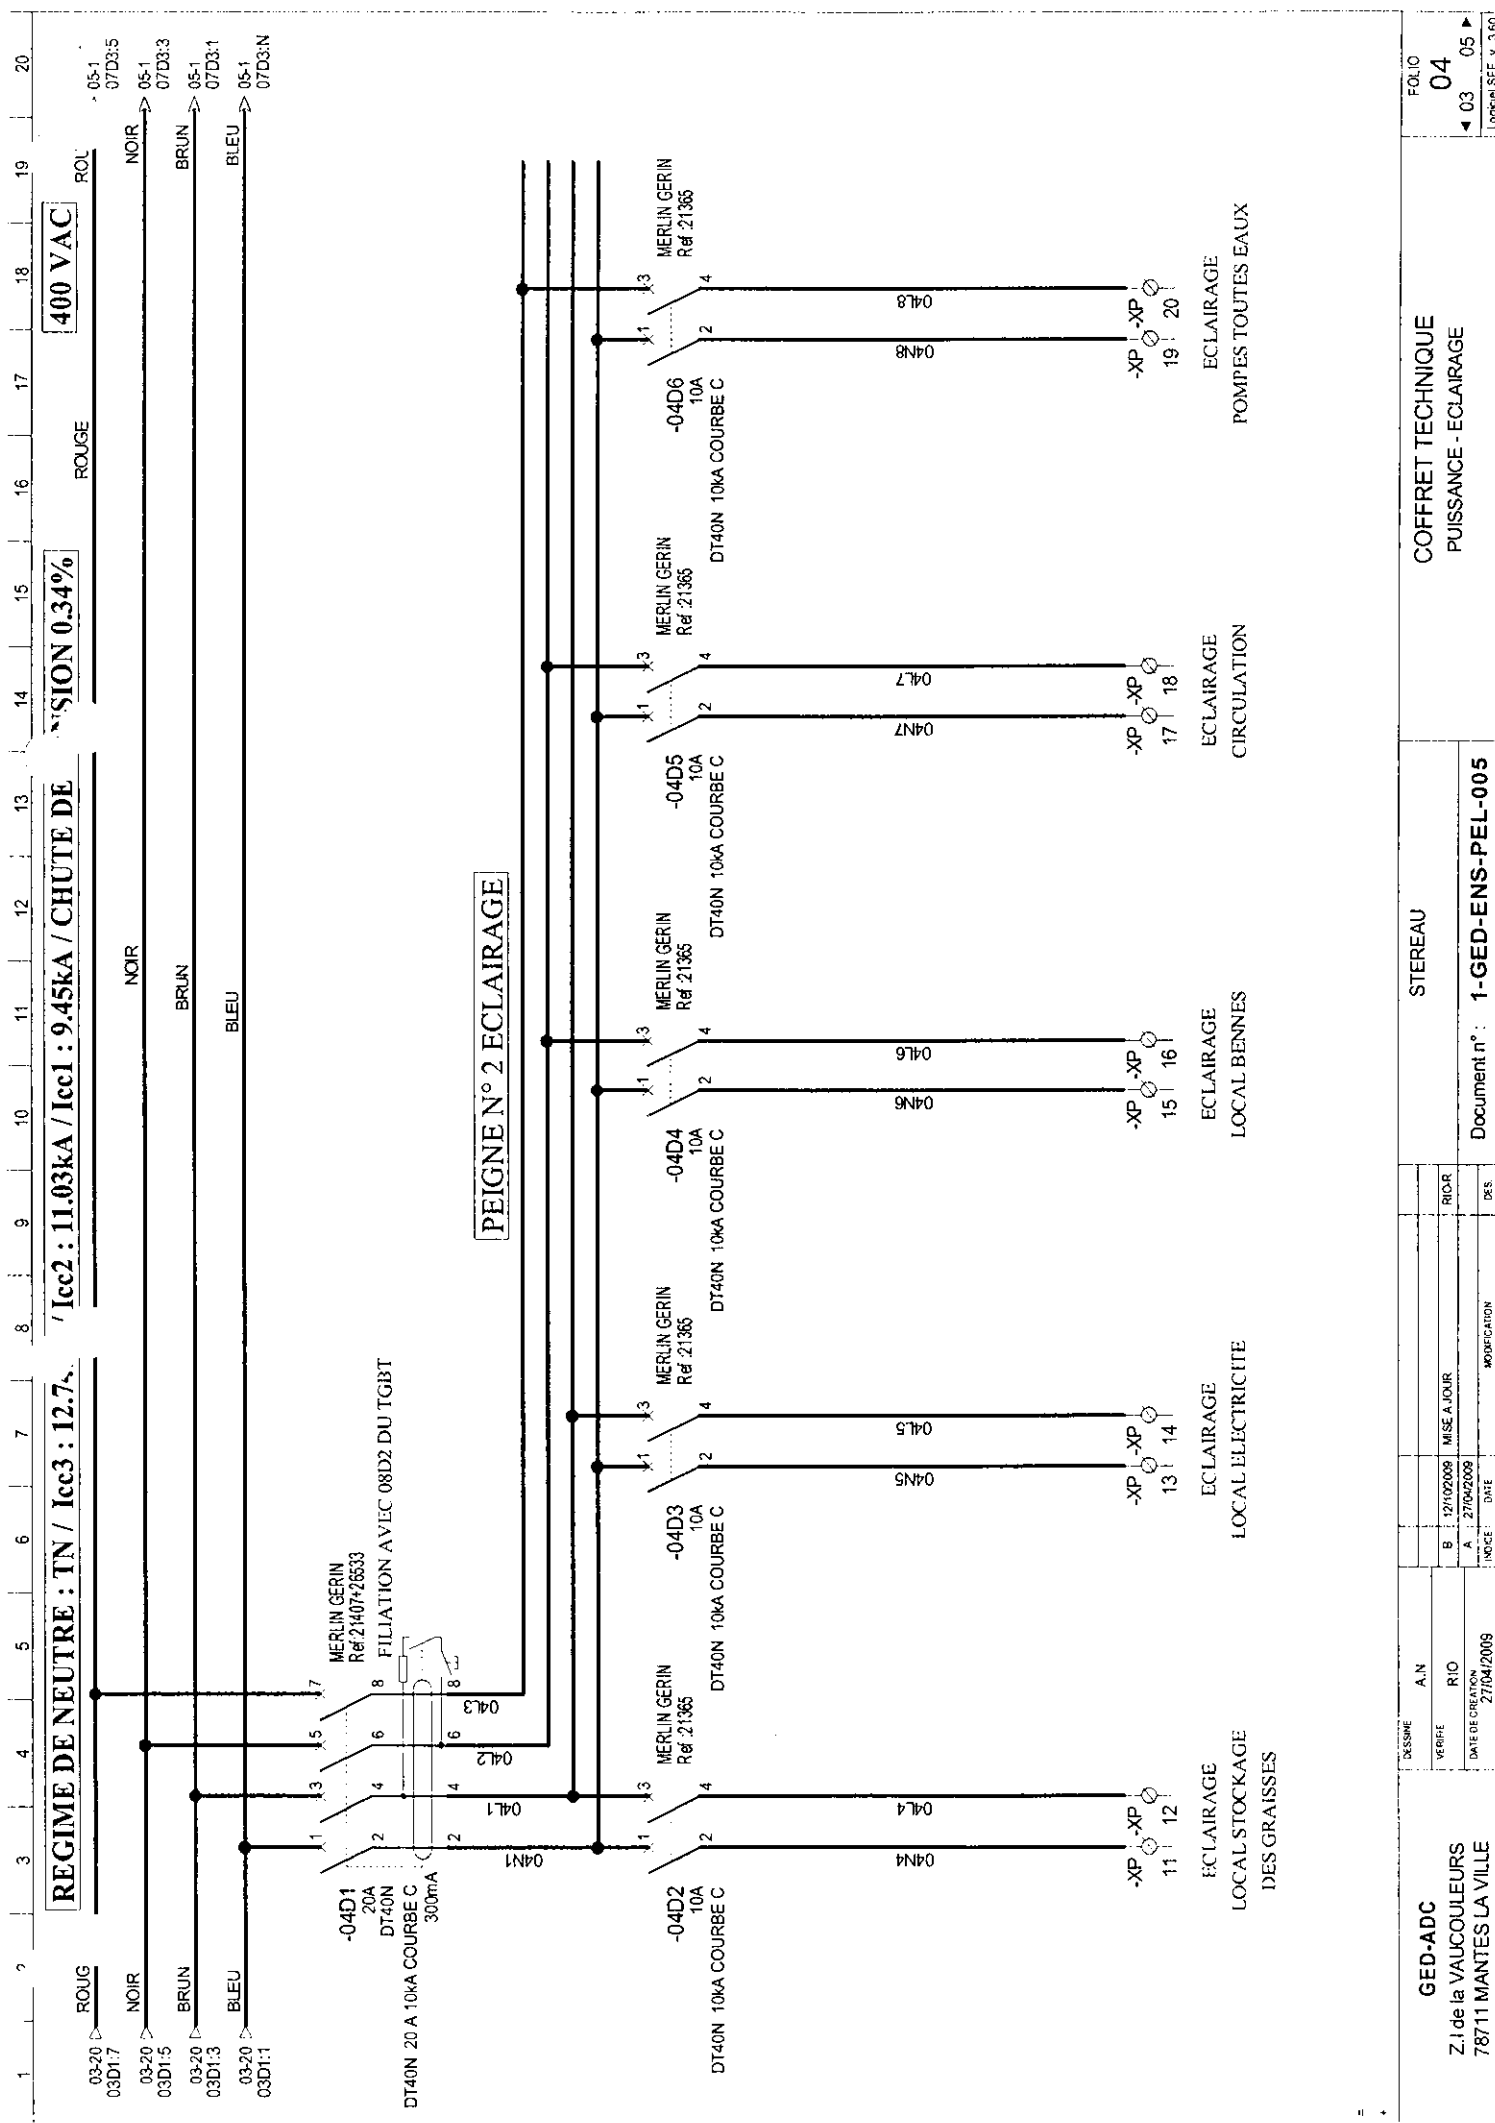

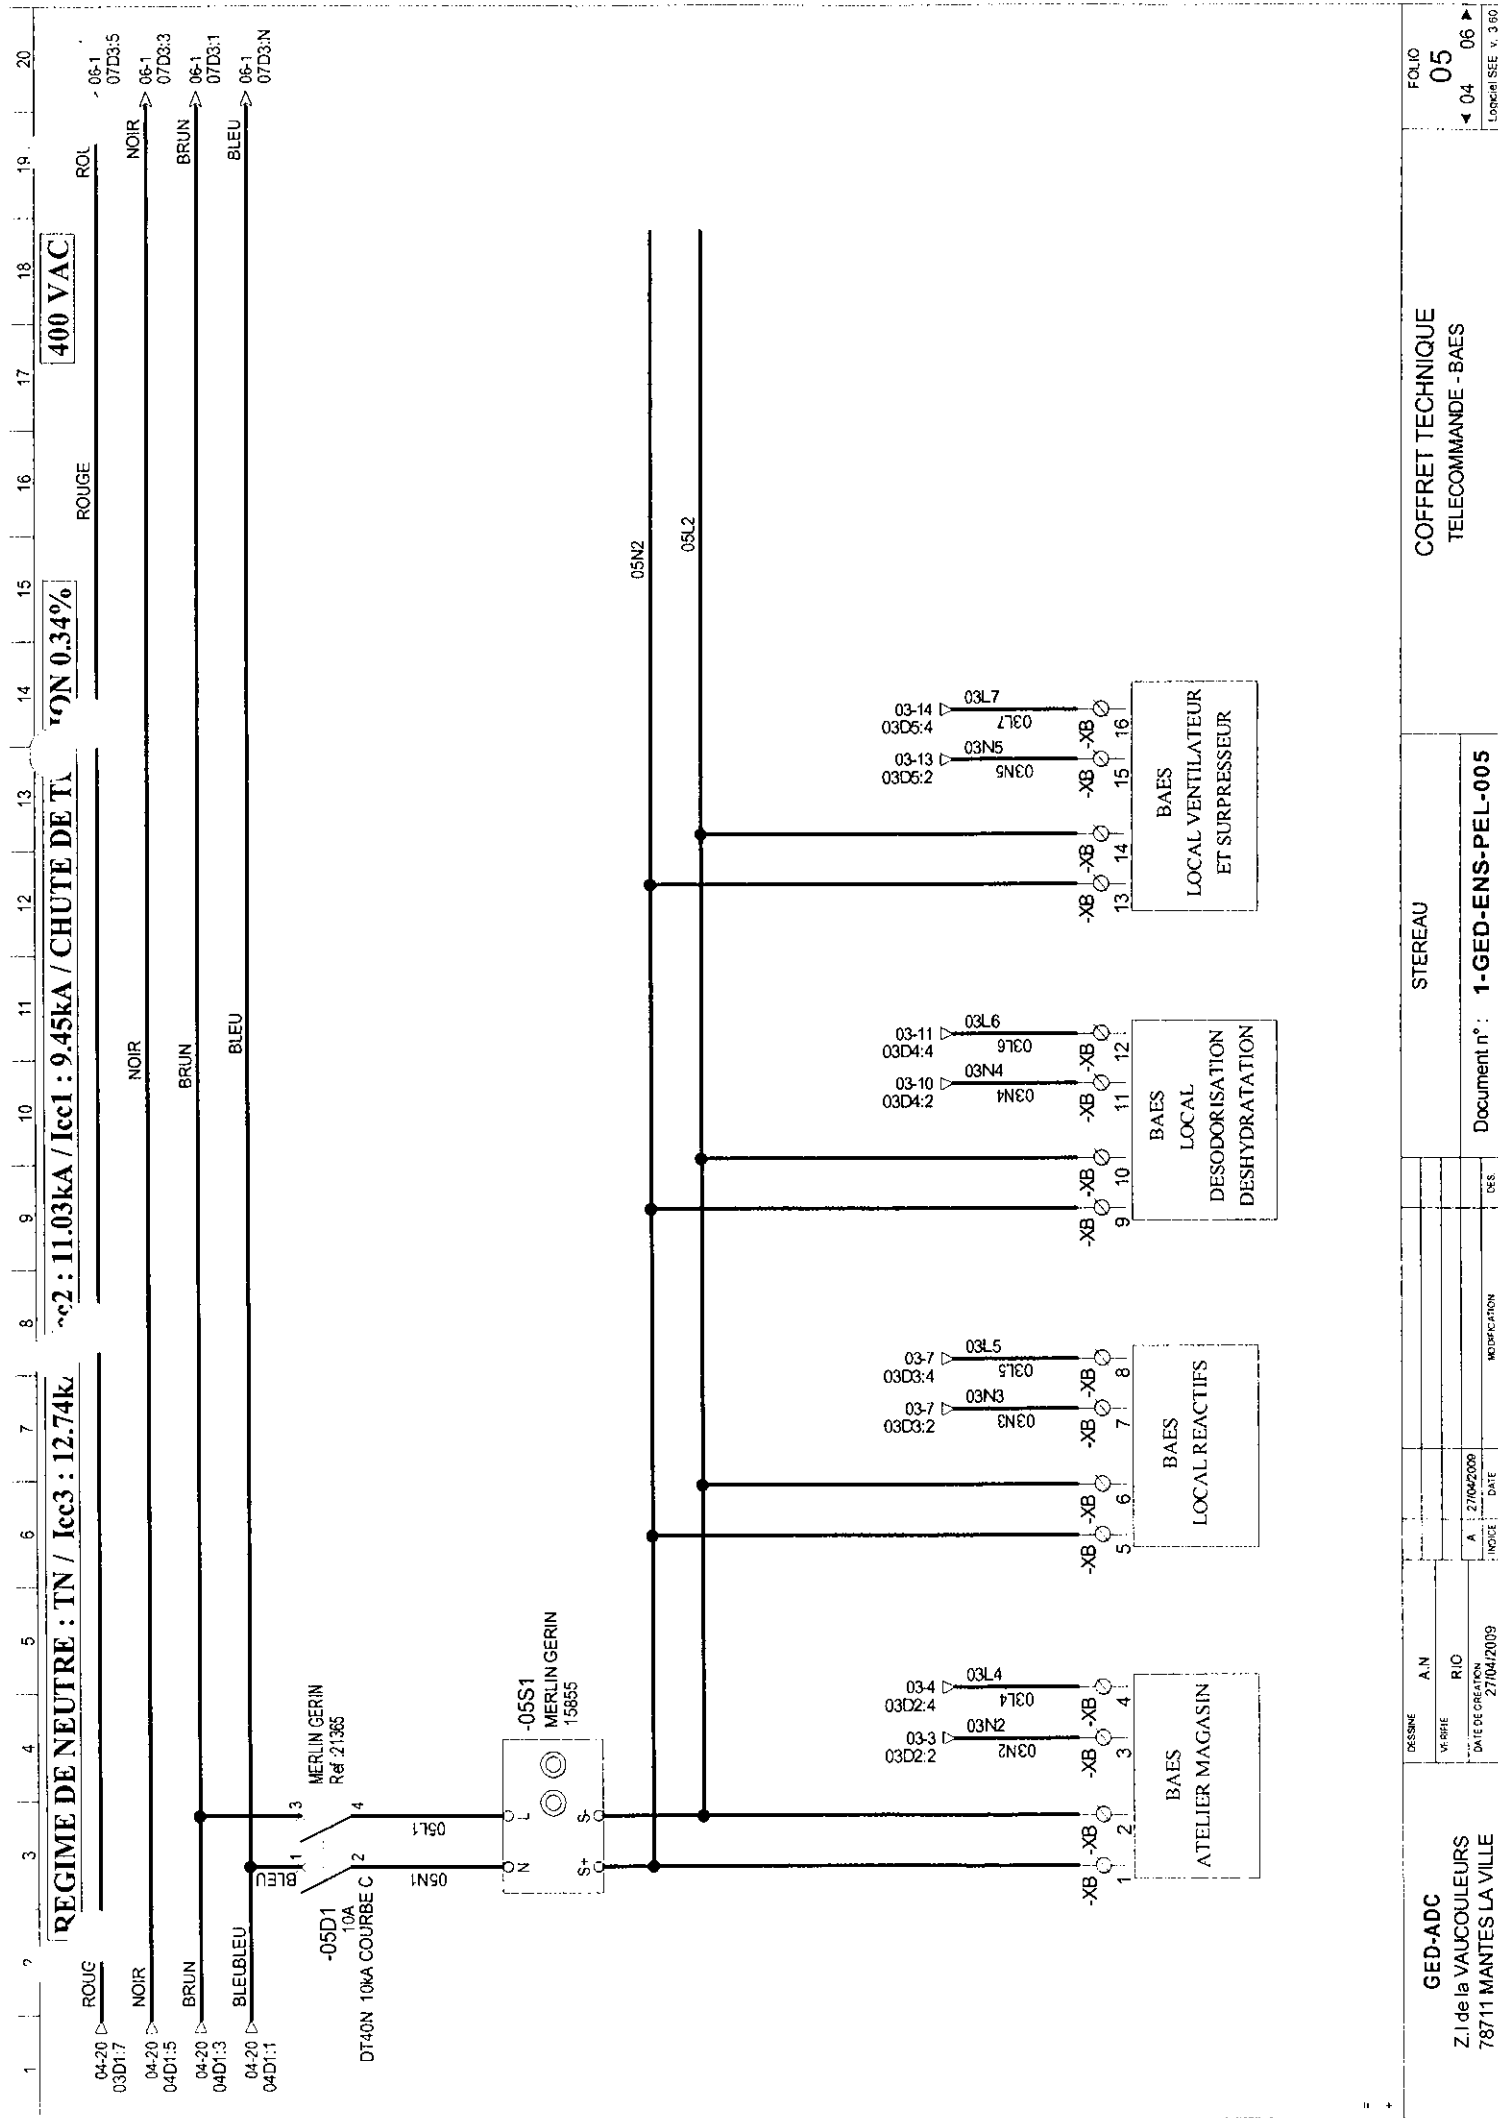


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

400 VAC

REGIME DE NEUTRE : TN / Icc1 : 11.03ka / Icc2 : 9.45ka / CHUTE DE TENSION 0.34%

REGIME DE NEUTRE : TN / Icc3 : 12.74k

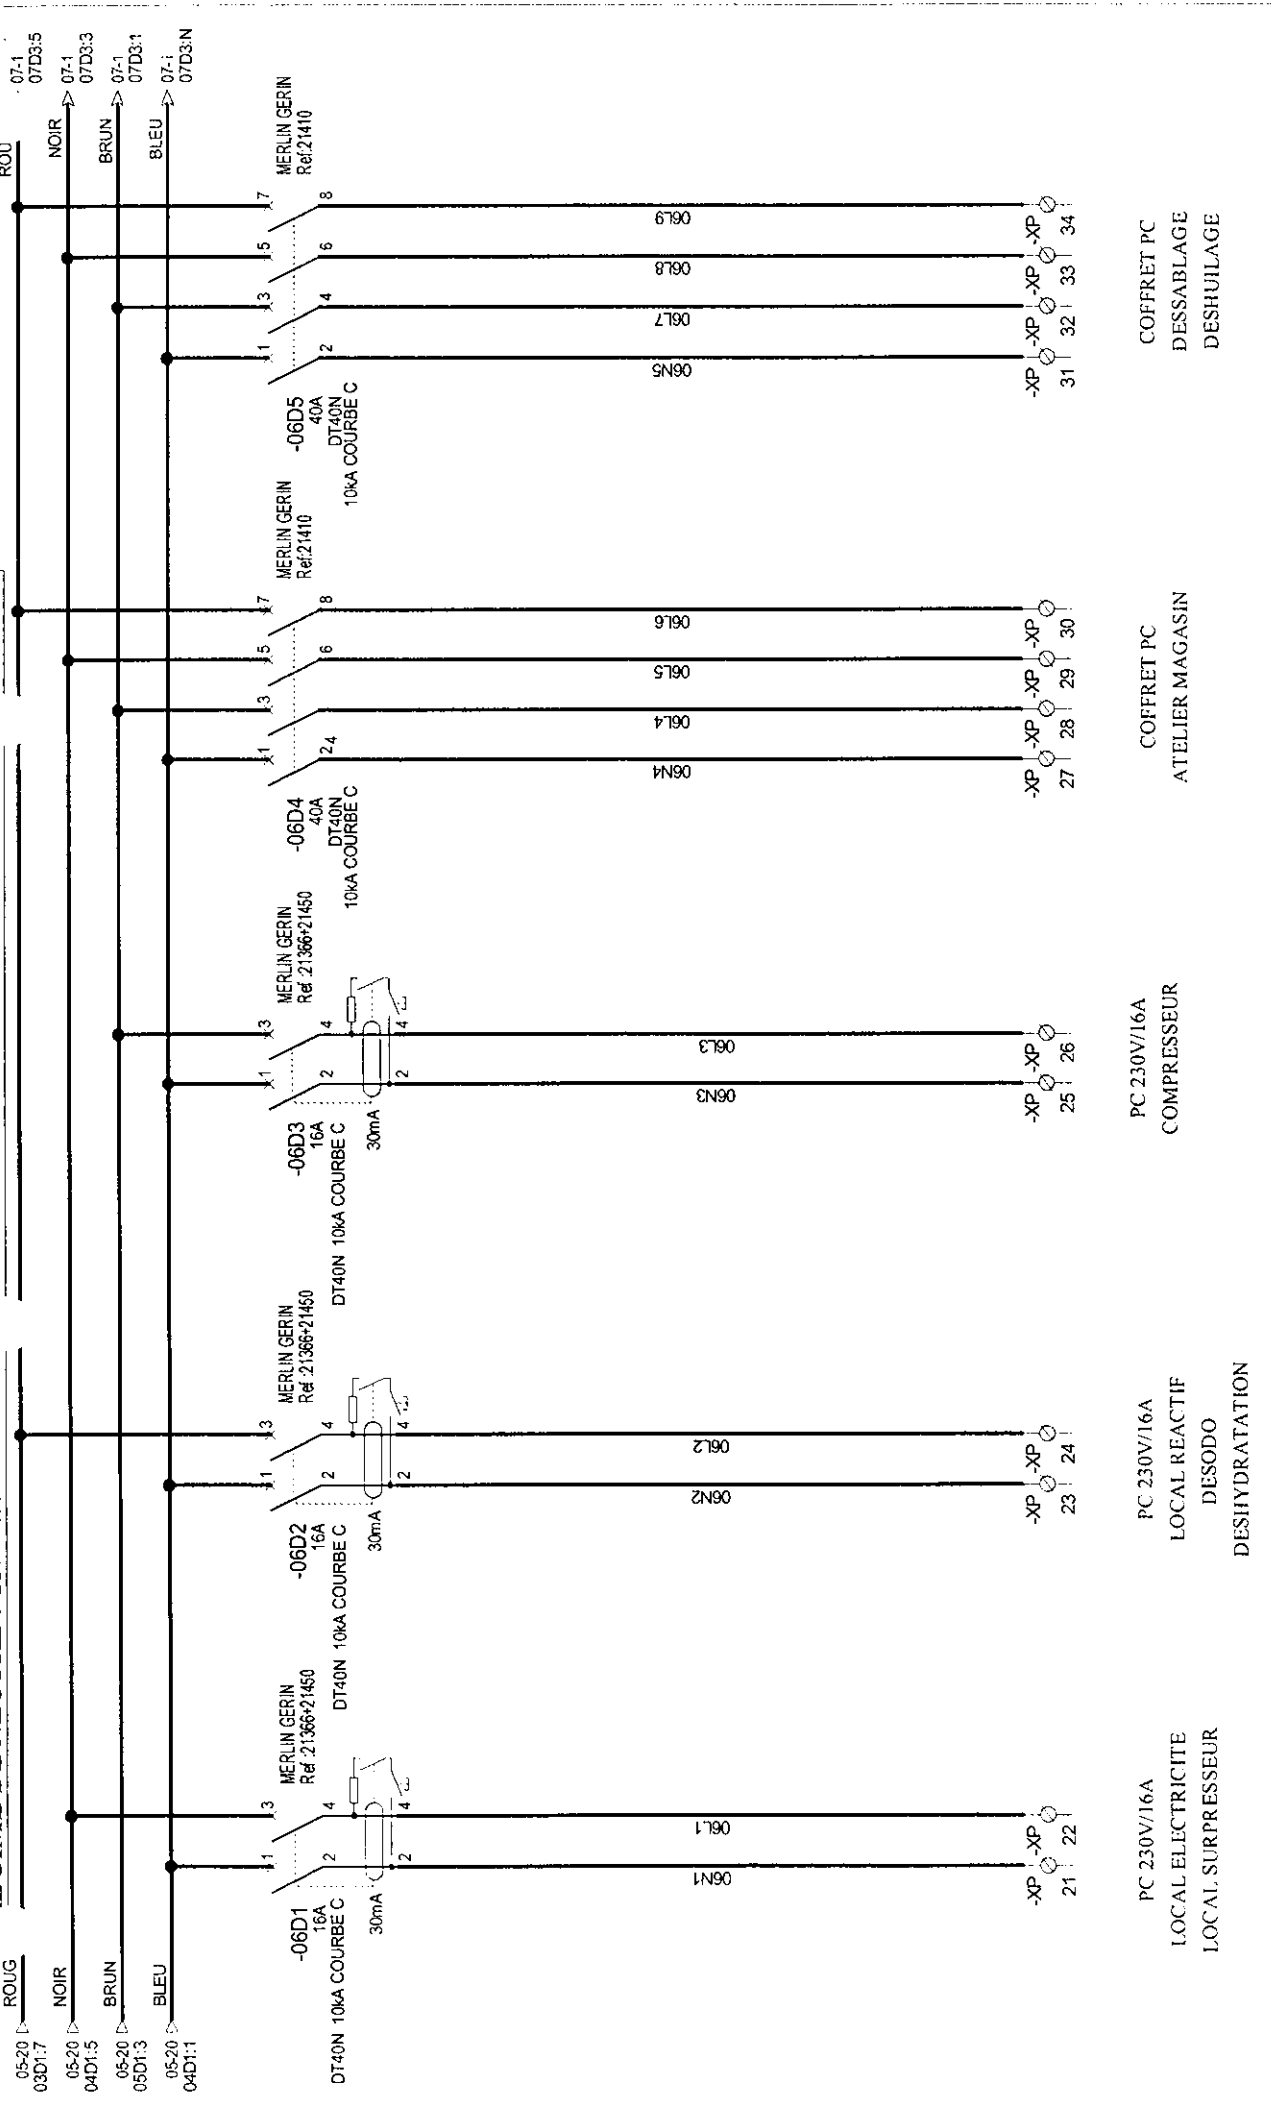

GED-ADC		STEREAU		COFFRET TECHNIQUE	
Z.I de la VAUCOULEURS		Document n° : 1-GED-ENS-PEL-005		PUISSANCE - PRISES	
78711 MANTES LA VILLE		ROR		DES	
VERITE		MISE A JOUR		FOLIO	
DATE DE CREATION		DATE		06	
27/04/2009		27/04/2009		05	
				07	
				Lignes SEE v. 3.60	

PC 230V/16A
LOCAL ELECTRICITE
LOCAL SURPRESSEUR


PC 230V/16A
LOCAL REACTIF
DESODO

PC 230V/16A
COMPRESSEUR


COFFRET PC
ATELIER MAGASIN

COFFRET PC
DESSABLAGE
DESHUILLAGE

DESHYDRATATION

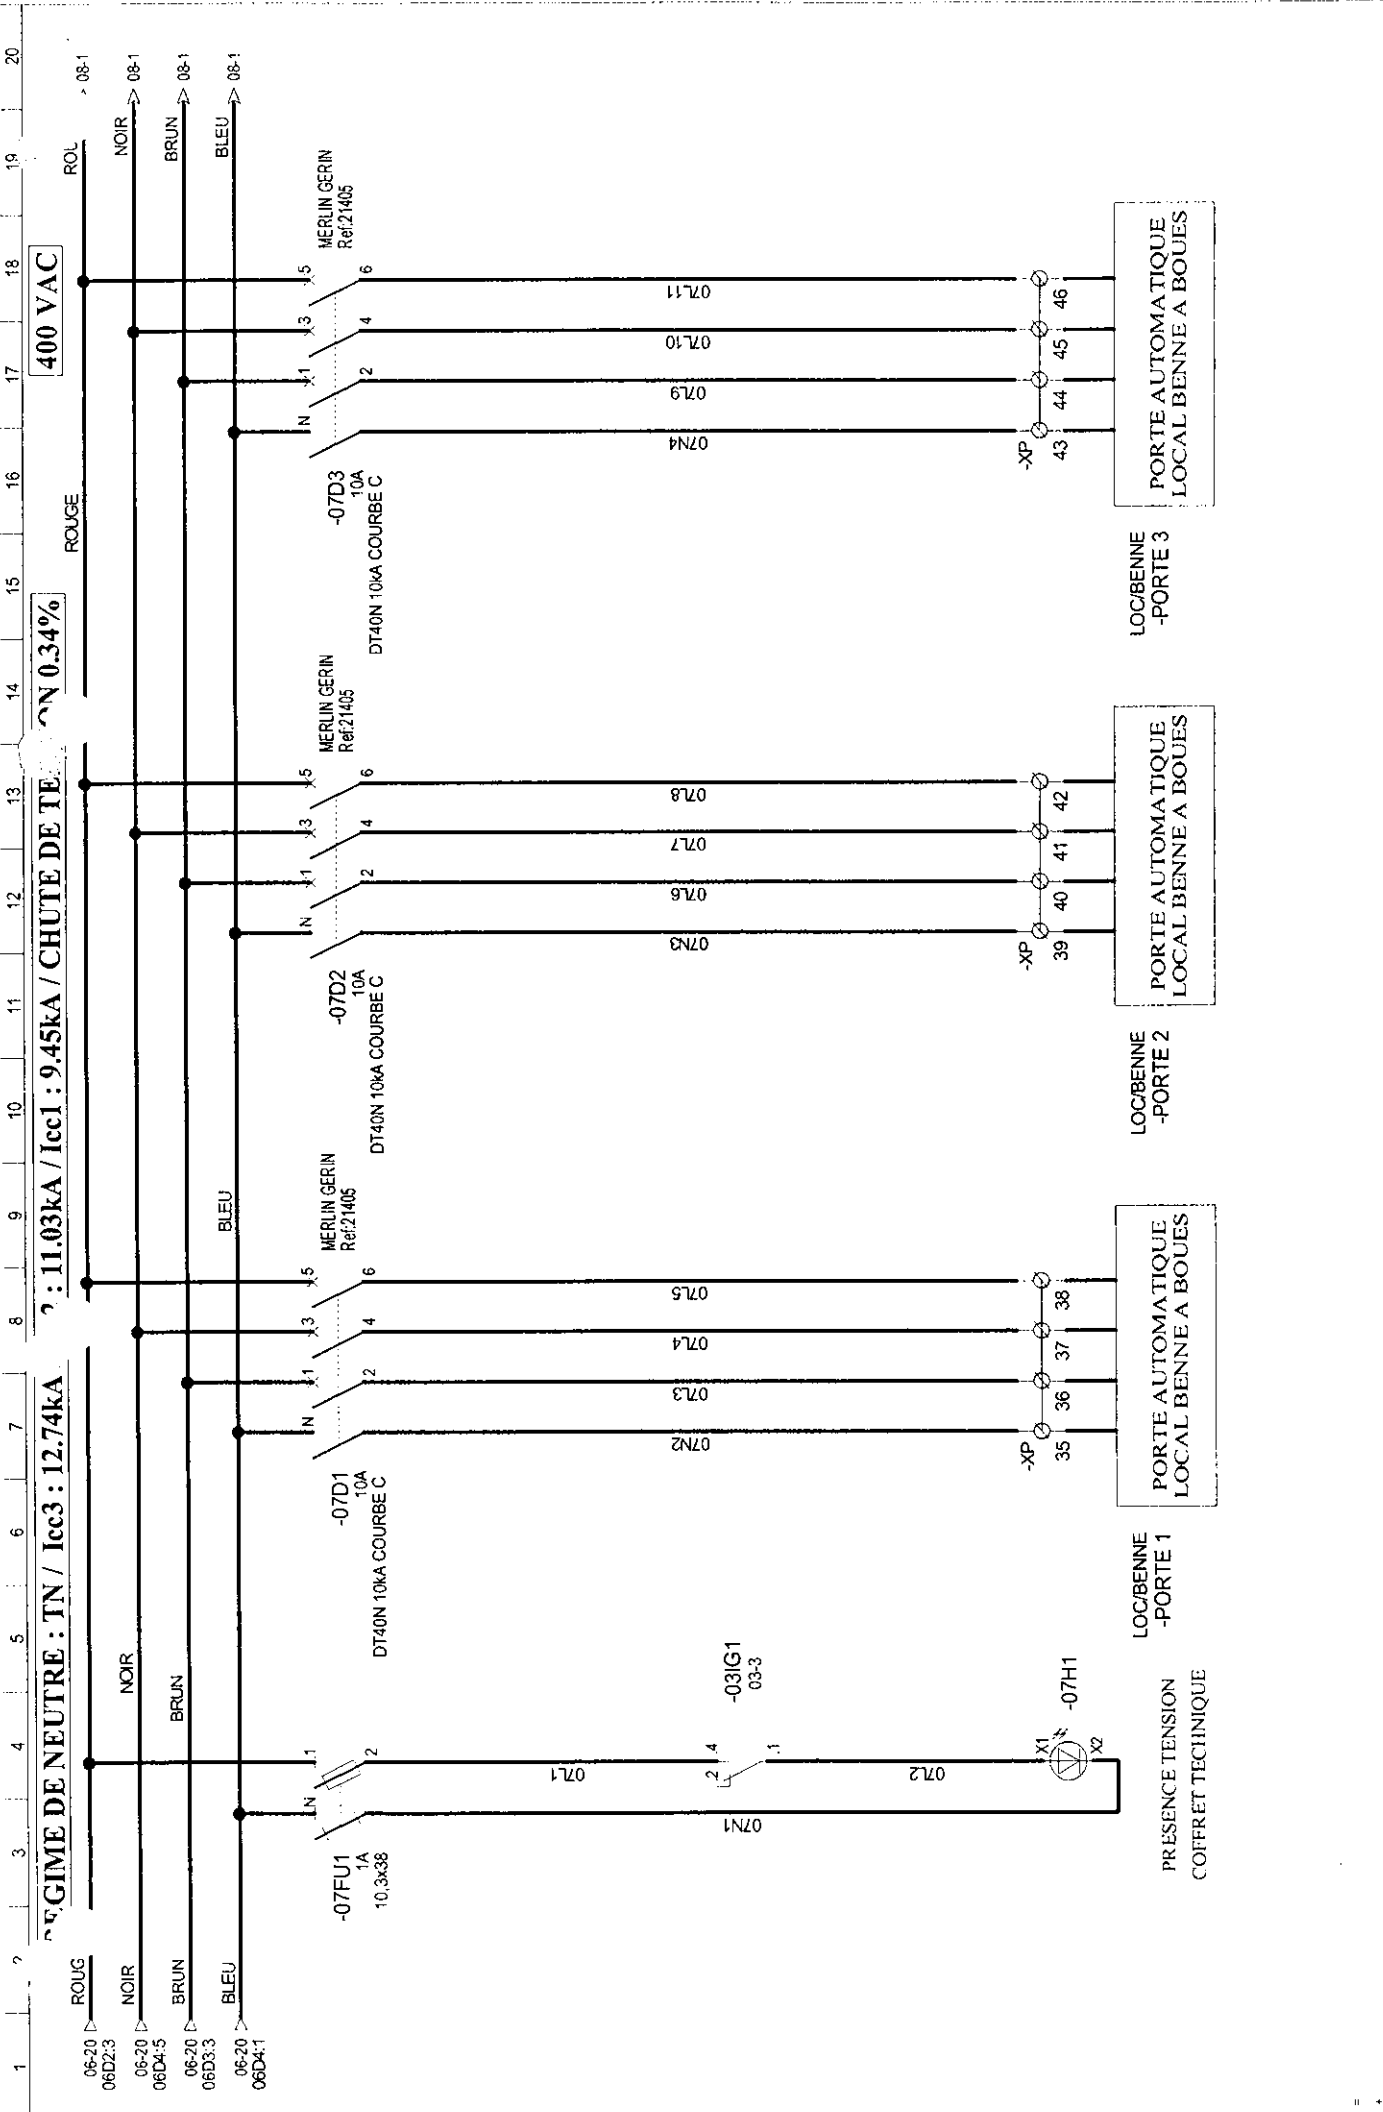


GED-ADC Z.I de la VAUCOULEURS 78711 MANTES LA VILLE	DESSINE		A N	STEREAU			COFFRET TECHNIQUE COMMANDE - VOYANT	FOLIO 07 ◀ 06 08 ▶ Logiciel SEE v. 3.60
	VERIFIE		RIO					
	DATE DE CREATION		INDEX	DATE	MODIFICATION	DEL		
	27/04/2009		A	27/04/2009				
	Document n° : 1-GED-ENS-PEL-005							

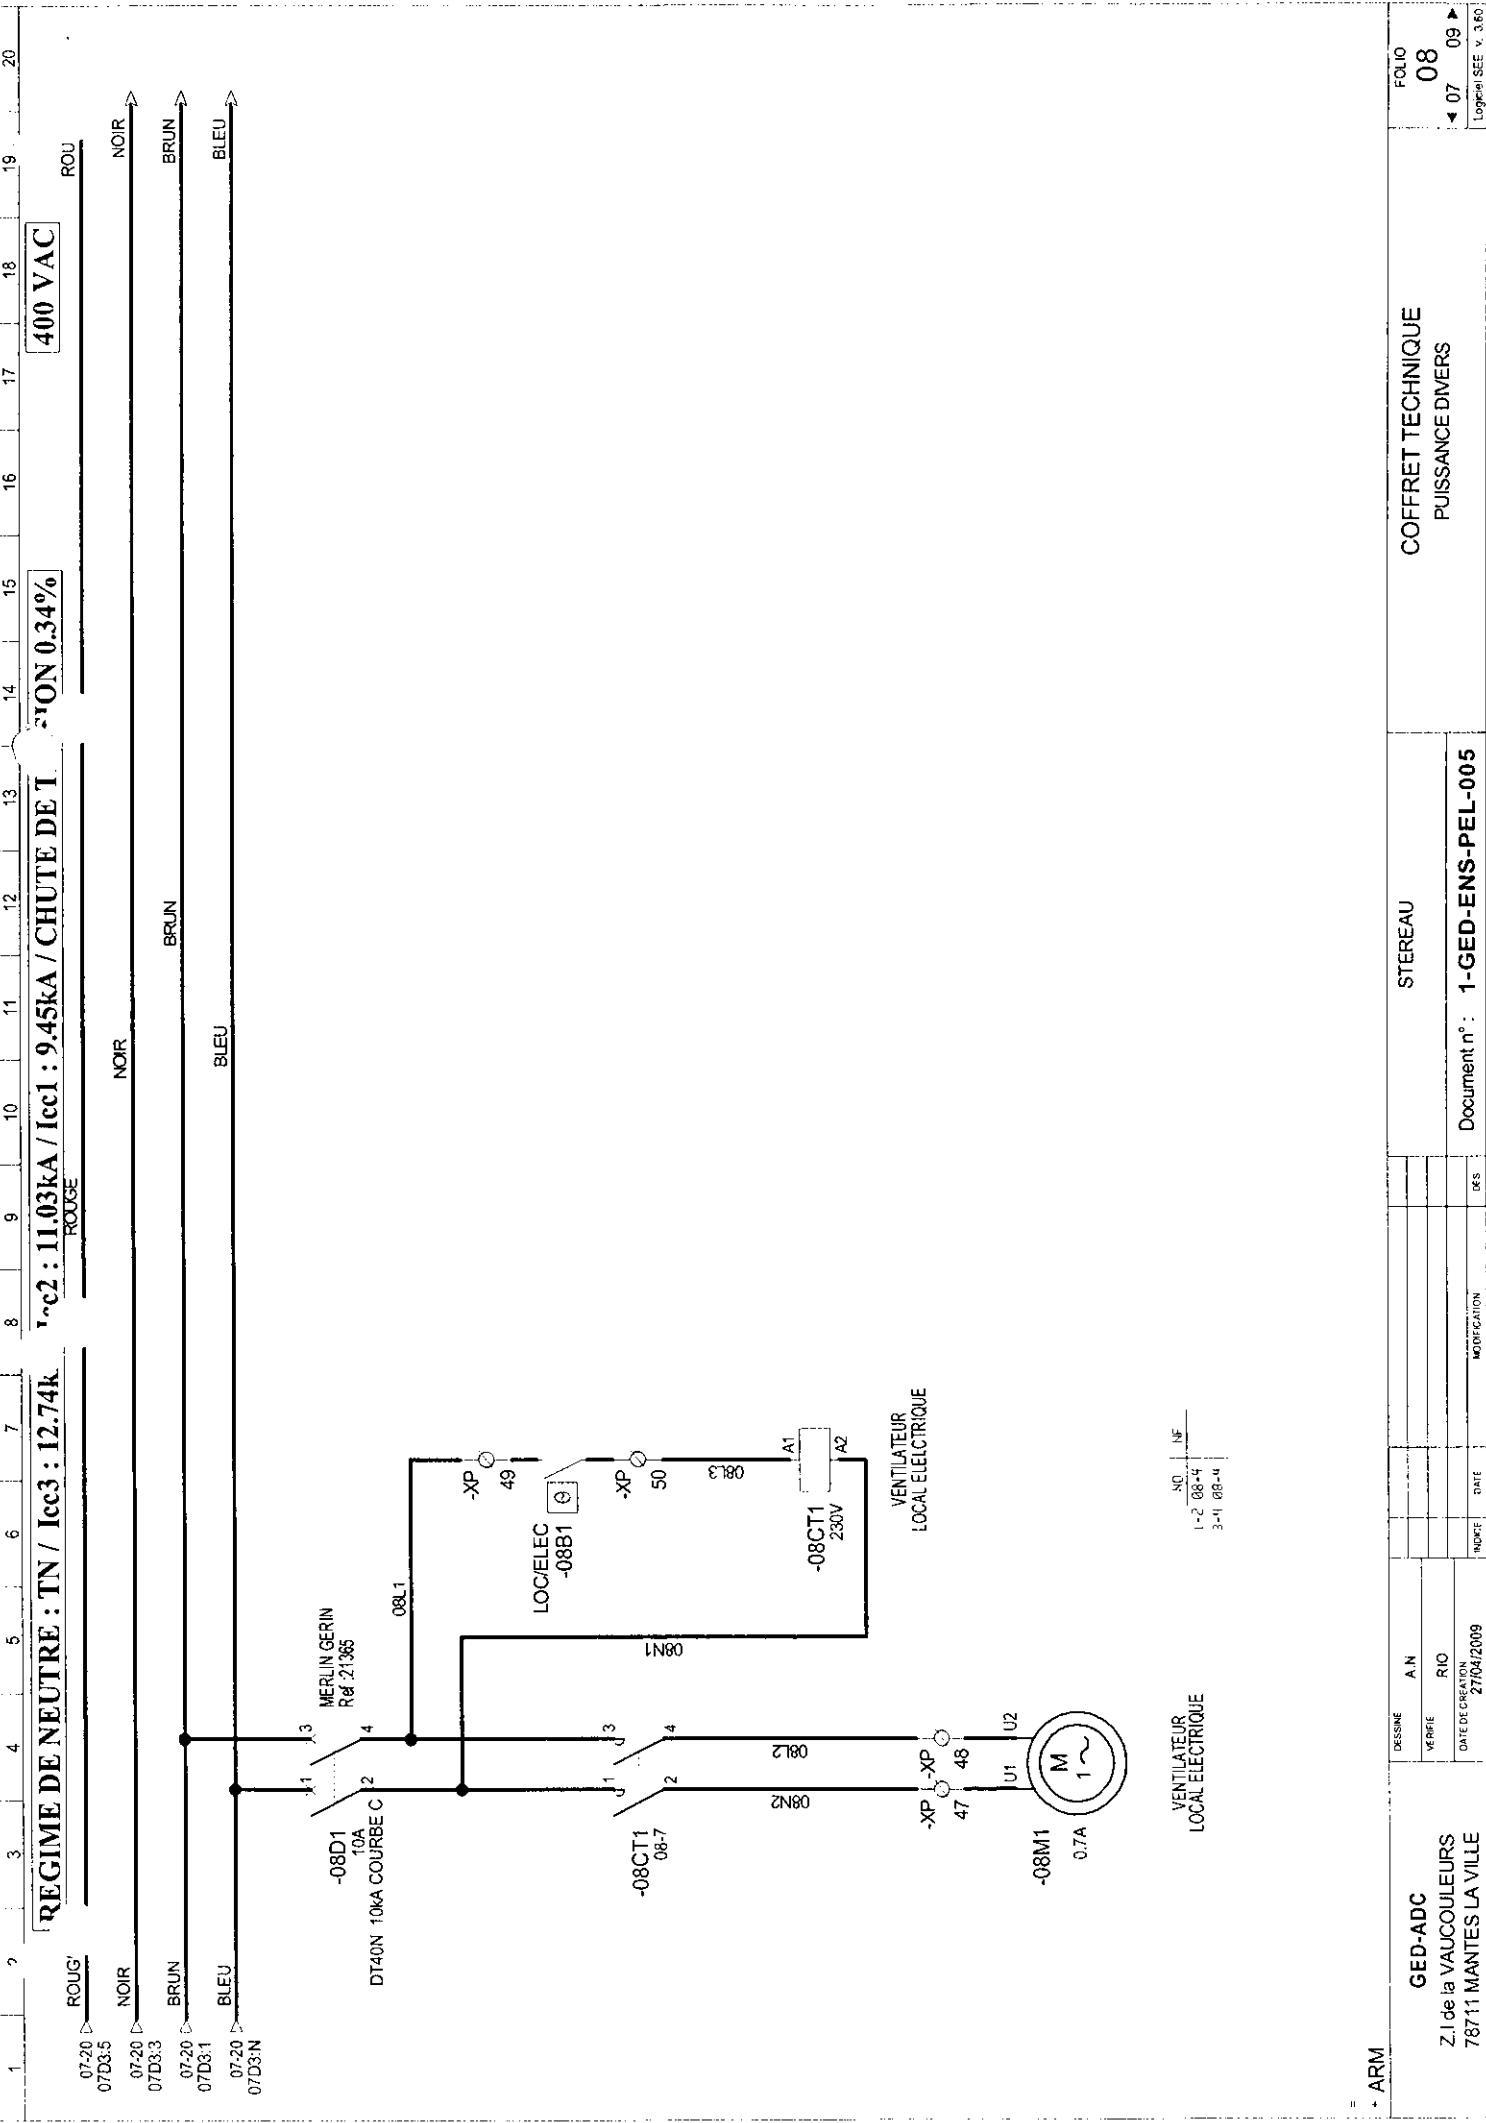

-XP

03D2.2	03N2	1	055	03N2	BN	-ECL/ATE/MAG
03D2.4	03L4	2	065	03L4	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
03D3.2	03N3	3	065	03N3	BN	ECL/LOC REACTIF
03D3.4	03L5	4	069	03L5	BU	ECLAIRAGE LOCAL REACTIF
03D4.2	03N4	5	071	03N4	BN	ECL/DESODO/DESHY
03D4.4	03L6	6	072	03L6	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
03D5.2	03N5	7	075	03N5	BN	-ECL/LOCAL SURPRESSEUR
03D5.4	03L7	8	075	03L7	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
03D6.2	03N6	9	078	03N6	BN	-ECL/CENTRIF
03D6.4	03L8	10	079	03L8	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
04D2.2	04N4	11	083	04N4	BN	ECL STOCK GRAISSE
04D2.4	04L4	12	084	04L4	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
04D3.2	04N5	13	087	04N5	BN	ECL ELECTRICITE
04D3.4	04L5	14	087	04L5	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
04D4.2	04N6	15	089	04N6	BN	-ECL BENNE
04D4.4	04L6	16	091	04L6	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
04D5.2	04N7	17	094	04N7	BN	ECL CIRCULATION
04D5.4	04L7	18	094	04L7	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
04D6.2	04N8	19	097	04N8	BN	ECL/PPE/ITT/EAUX
04D6.4	04L8	20	099	04L8	BU	U-1000 R2V 3G1,5°
04D7.2	06N1	21	093	06N1	BN	-PC/LOC/ELEC
04D7.4	06L1	22	093	06L1	BU	-PC DESODO
04D8.2	06N2	23	094	06N2	BN	U-1000 R2V 3G2,5°
04D8.4	06L2	24	097	06L2	BU	PC/COMPRESSEUR
04D9.2	06N3	25	099	06N3	BN	U-1000 R2V 3G2,5°
04D9.4	06L3	26	099	06L3	BU	-COF/PC/ATEL
05D4.2	06N4	27	099	06N4	BN	U-1000 R2V 5G10
05D4.4	06L4	28	099	06L4	BU	-COFFRET PC
06D4.6	06L5	29	099	06L5	BN	U-1000 R2V 5G10
06D4.8	06L6	30	099	06L6	BU	-COFFRET PC
06D5.2	06N5	31	099	06N5	BN	U-1000 R2V 5G10
06D5.4	06L7	32	099	06L7	BU	U-1000 R2V 5G10
06D5.6	06L8	33	099	06L8	BN	U-1000 R2V 5G10
06D5.8	06L9	34	099	06L9	BU	U-1000 R2V 5G10
07D1	07N2	35	072	07N2	BN	LOC/BENNE
07D1.2	07L3	36	077	07L3	BU	U-1000 R2V 5G2,5
07D1.4	07L4	37	078	07L4	BN	LOC/BENNE
07D1.6	07L5	38	079	07L5	BU	U-1000 R2V 5G2,5
07D2	07N3	39	079	07N3	BN	LOC/BENNE
07D2.2	07L6	40	079	07L6	BU	U-1000 R2V 5G2,5
07D2.4	07L7	41	079	07L7	BN	LOC/BENNE
07D2.6	07L8	42	079	07L8	BU	U-1000 R2V 5G2,5
07D3	07N4	43	079	07N4	BN	LOC/BENNE
07D3.2	07L9	44	079	07L9	BU	U-1000 R2V 5G2,5
07D3.4	07L10	45	079	07L10	BN	LOC/BENNE
07D3.6	07L11	46	079	07L11	BU	U-1000 R2V 5G2,5
08CT1.2	08N2	47	084	08N2	BN	U-1000 R2V 5G2,5

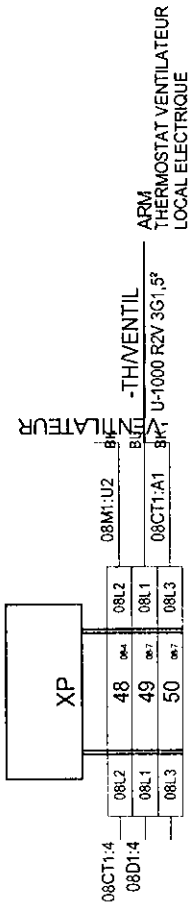

F + ARM

GED-ADC
Z.I de la VAUCOULEURS
78711 MANTES LA VILLE

DESIGN
VERITE
DATE DE CREATION

A.N
RIO
27/04/2009

MISE A JOUR
CREATION

RIO-R
A.N
D.S

STEREAU

Document n° : 1-GED-ENS-PEL-005

COFFRET TECHNIQUE
Bornier : +-XP
2/2

FOLIO
10
09 11
L'original SEE V. 3/60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-XB

05S1:S+	05N2	1	050	05N2	BU	-BAES ATELIER
05S1:S-	05L2	2	050	05L2	BK	U-1000 RO2V SG1,5
03D2:2	03N2	3	054	03N2	BN	
03D2:4	03L4	4	054	03L4	BK	
	05N2	5	055	05N2	BU	-BAES REACTIFS
03D3:2	05L2	6	056	05L2	BK	U-1000 RO2V SG1,5
03D3:4	03N3	7	057	03N3	BN	
	03L5	8	057	03L5	BK	
	05N2	9	059	05N2	BU	-BAES DESODO
03D4:2	05L2	10	059	05L2	BK	U-1000 RO2V SG1,5
03D4:4	03N4	11	0510	03N4	BN	
	03L6	12	0510	03L6	BK	
	05N2	13	0512	05N2	BU	-BAES SURPR. VENTIL.
03D5:2	05L2	14	0512	05L2	BK	U-1000 RO2V SG1,5
03D5:4	03N5	15	0513	03N5	BN	
	03L7	16	0513	03L7	BK	

* ARM

GED-ADC Z.I de la VAUCOULEURS 78711 MANTES LA VILLE	DESSINE	A.N	STEREAU	COFFRET TECHNIQUE Bornier : +-XB 1/1	FOLIO 11 ◀ 10 12 ▶ Logiciel SEE v. 3.60
	VERITE	RIO			
	DATE DE CREATION	27/04/2009			
	INDIC	DATE	CREATION	A.N	DES

REPERL	FOLIO	DESIGNA	REFERENCE	FABRICANT	QTE
03D1	03		21407		1
03D1	03		26533		1
03D2	03	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
03D3	03	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
03D4	03	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
03D5	03	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
03D6	03	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
03G1	03		28903		1
03G1	03	CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR OF/SD	29450	MERLIN GERIN	1
04D1	04		21407		1
04D1	04		26533		1
04D2	04	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
04D3	04	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
04D4	04	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
04D5	04	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
04D6	04	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
05D1	05	DISJONCTEUR DT40N 1P+N 10A 10KA COURBE C	21365	MERLIN GERIN	1
05S1	05		15855		1
06D1	06		21366		1
06D1	06	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	21450	MERLIN GERIN	1
06D2	06		21366		1
06D2	06	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	21450	MERLIN GERIN	1
06D3	06		21366		1
06D3	06	BLOC VIGI DT40 1P+N CLASSE AC 25A 30mA 230VAC	21450	MERLIN GERIN	1
06D4	06		21410		1
06D4	06		26543		1
06D5	06		21410		1
06D5	06		26543		1
07D1	07		21405		1
07D2	07		21405		1
07D3	07		21405		1
07FU1	07	SECTIONNEUR FUSIBLE A TIROIR STI UNI + N 500V	15646	MERLIN GERIN	1
08CT1	08	CONTACTEUR CT 20A 230VAC RACCORDEMENT RAPIDE	15185	MERLIN GERIN	1

COFFRET TECHNIQUE
Liste du matériel triée par repère

STEREAU

Document n°: 1-GED-ENS-PEL-005

Dessine		A/N					R/O	MISE A JOUR	RIOR.
Vérifie							B	DATE MODIFICATION	DES.
DATE DE CRÉATION : 27/04/2009									

ARM

[illegible]