

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **27/04/2026 09:50**
Fin Controle: **27/04/2026 15:00**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Porte Préau RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
2	Salle des maitres RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
3	Armoire élec escalier RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
4	Escalier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
5	Armoire élec escalier R+1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
6	Escalier R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
7	Couloir R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
8	Couloir R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
9	Escalier coté préau R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
10	Escalier coté préau R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
11	Couloir R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
12	Couloir R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
13	Escalier R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
14	Armoire élec escalier R+2	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
15	Escalier coté préau RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Manque plaque
16	Salle bibliothèque face préau RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
17	Chaufferie R-1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
18	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PP	ANDRIEU	2019		x		x	x					x		0,00	HS +5ans

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **27/04/2026 09:50**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S						
Type	Capacité	2014	2016	2019	2020	2021	2022	Total Type
CO2	2 kg					1	3	4
Eau + Additifs AB	6 Litres	1	2		4		6	13
Poudre ABC	6 kg			1				1
Total Extincteurs		1	2	1	4	1	9	18

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **27/04/2026 09:50**
Fin Controle: **27/04/2026 15:00**

Signataire : **AMRAOUI**


Synthèse des Opérations

Vérifié	: 18
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 18
Joint	: 18
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 4
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7979 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
ELEMENTAIRE BEL AIR
01 43 00 96 16

Signature du Client

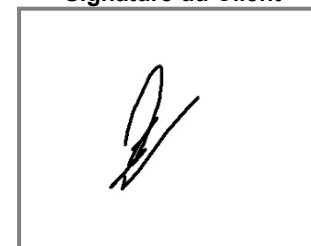

Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**
Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**
Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	MERLIN GERIN	Bureau directrice RDC				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	1		0	0	12	0	0,00	BON		
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Salle bibliothèque face préau RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Salle bibliothèque						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7979 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
ELEMENTAIRE BEL AIR
01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 27/04/2026 15:00:00
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 27/04/2026 15:00:00
Nom et Qualité:
AMRAOUI



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
	Télécommande Armoire élec escalier RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant			x							
1	BAES Porte escalier R+2	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
2	BAES Couloir R+2	URA		x	Satisfaisant	x		x							
3	BAES Porte escalier R+2	URA		x	Satisfaisant	x		x							
4	BAES Porte escalier R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
5	BAES Couloir R+1	URA		x	Satisfaisant	x		x							
6	BAES Porte escalier R+1	URA		x	Satisfaisant	x		x							
7	BAES Couloir RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
8	BAES Entrée RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
9	BAES Préau WC F RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
10	BAES Préau WC G RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
11	BAES Escalier coté préau RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
12	BAES Escalier coté préau entre RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x		x							
13	BAES Escalier coté préau R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
14	BAES Escalier coté préau entre R+1 , R+2	URA		x	Satisfaisant	x		x							

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
15	BAES Escalier coté préau R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
16	BAES Escalier R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Escalier entre R+1 , R+2	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Escalier R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES Escalier entre RDC , R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES Porte escalier RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES Chaufferie	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Chaufferie	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

22	0	0	23	0	0	0	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	22
BP:	0
ET:	0
BAES:	23
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7979 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

ELEMENTAIRE BEL AIR

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:


A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION DES EXUTOIRES CHASSIS (D.E.N.F.C.) et COMMANDES (D.A.C./D.C.M./D.C.M.R.)

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Norme:
NF S 61-933

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**
Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

FACTURATION:

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

INFOS		COMMANDES (D.A.C/D.C.M/D.C.M.R)												EXUTOIRE(S) - CHASSIS (D.E.N.F.C)										Observations Technicien																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
No.	Emplacement	Type de commande						Grammage Cartouches CO2			Type de commande Déportée					Etat CDE déportée	Contrôle de Désenfumage	Dim Exutoires	Nbr Qté	Position		Essai de cycle O&F	Crti verrouillage	Toiture accessible	Volet haut	Volet bas	Raccrocher la poulie voir photo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		MECA.		PNEU.		ELEC.					Méca	Pneu	Elec DI	Elec DM	Elec DAD					Grammage Cart. CO2	Toiture							Façade																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Couloir	OS	OF	OS	OF	OS	OF	O1	O2	F						(s) ou (ns)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

D.E.N.F.C. : DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE CHALEUR | D.A.C. : DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE
D.C.M. : DISPOSITIF DE COMMANDE MANUELLE | D.C.M.R. : DISPOSITIF DE COMMANDES MANUELLES REGROUPEES | S: Satisfaisant et NS: Non satisfaisant

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXUTOIRES CHASSIS (D.E.N.F.C.) et COMMANDES (D.A.C./D.C.M./D.C.M.R.)

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Norme:
NF S 61-933

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X
X
X

X

X
X

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Contrôle: **27/04/2026 09:50:00**
Fin Contrôle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

FACTURATION:

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR

93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.


Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7979 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
ELEMENTAIRE BEL AIR
01 43 00 96 16

*Nos techniciens ont pour mission d'effectuer la maintenance et le controle de la conformité de l'installation des systèmes de désenfumage.
Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.*

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Signature du Client

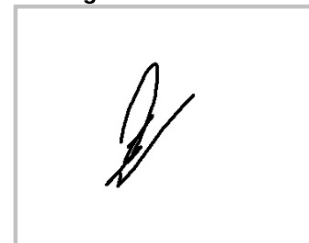

Signature du Technicien

