

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:17**
Fin Controle: **15/06/2026 13:26**

Signataire : **ABDALLAH**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	BAT bulle Chaufferie Gaz RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
2	BAT Bulle Local Tech RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
3	BAT Bulle entrée RDC	CO2	2 kg	PP				x		x	x					x		0,00	INEXISTANT
4	BAT Bulle terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
5	BAT Bulle terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
6	BAT Bulle terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	Percuté Prévoir recharge
7	BAT Bulle terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	Vide Prévoir recharge
8	BAT Tennis entrée principale RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x		x					0,00	Recharge complète effectuer
9	BAT Tennis terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
10	BAT Tennis terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Percuté prévoir recharge
11	BAT Tennis terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Quinquennal effectuer
12	BAT Tennis terrain RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
13	BAT Tennis terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2026		x		x	x							0,00	Percuté prévoir recharge
14	BAT Tennis terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Percuté prévoir recharge
15	BAT Tennis escalier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x		x					0,00	Recharge complète effectuer
16	BAT Tennis bureau judo RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
17	BAT Tennis Salle dojo RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2026		x		x	x							0,00	Percuté prévoir recharge
18	BAT Tennis réserve RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
19	BAT Tennis escalier R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x		x					0,00	Recharge complète effectuer
20	BAT Tennis chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
21	BAT Tennis chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:17**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26**

Signataire : **ABDALLAH**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
22	BAT Tennis chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
23	BAT Tennis chaufferie RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

APSAD:
Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
Reg. Appl. IGH
Reg. Appl. ERT
Reg. Appl. ICPE
Reg. Appl. HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:17**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26**

Signataire : **ABDALLAH**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année			ANNEE M.E.S							
Type	Capacité		2017	2020	2021	2022	2023	2024	2026	Total Type
CO2	2 kg	1				2				3
Eau + Additifs AB	6 Litres		1	5	1	2	3		2	14
Poudre ABC	6 kg		1	1		1	1	2		6
Total Extincteurs		1	2	6	1	5	4	2	2	23

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:17**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26**

Signataire : **ABDALLAH**


Synthèse des Opérations

Vérifié	: 23
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 23
Joint	: 23
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 7
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 2
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7993 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client

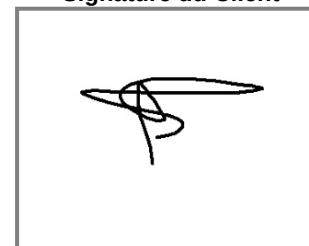

Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **12/06/2026 13:17:07**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26:12**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Observations Technicien

1

BAES BAT Bulle chaufferie Gaz RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES BAT Bulle Local Tech RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

3

BAES BAT Bulle terrain RDC

KAUFEL

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

4

BAES BAT Bulle sortie de secours RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES BAT Tennis entrée principale RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

6

BAES BAT Tennis entrée terrain RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES BAT Tennis terrain porte secours RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES BAT Tennis terrain porte secours RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES BAT Tennis terrain porte secours RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

10

BAES BAT Tennis terrain porte secours RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES BAT Tennis terrain porte secours RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES BAT Tennis porte coté escalier RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES BAT Tennis sortie de secours coté bureau judo RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

14

BAES BAT Tennis salle dojo RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **12/06/2026 13:17:07**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26:12**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI NON

X
X
X

X

X

X
X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

15

BAES BAT Tennis sortie de secours salle dojo
RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

16

BAES AMBIANCE BAT Tennis réserve RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc

SA:	16
BP:	0
ET:	1
BAES:	14
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	1
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **12/06/2026 13:17:07**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26:12**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7993 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:


A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7993**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **12/06/2026 13:17:07**

Fin Controle: **15/06/2026 13:26:12**

Signataire : **ABDALLAH**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7993 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:


A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

TENNIS COUVERTS + BULLE
27 RUE MARGUERITE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7993

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 12/06/2026 13:17:07
Fin Controle: 15/06/2026 13:26:12

Signataire : ABDALLAH

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4
Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	CENTRALE ALARME	AXENDIS	BAT Bulle sortie de secours RDC				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V		Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries
	BAT 1 BAT 2	1 0	0 0	9 0	0 0		0 0		0,00 0,00	BON
2	CENTRALE ALARME	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V		Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries
	BAT 1 BAT 2	1 0	0 0	0 0	0 0		0 0		0,00 0,00	BON

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis entrée terrain RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	

2	CENTRALE ALARME	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
	BAT 1	1	0	0	0	0	0,00	BON		
BAT 2	0	0	0	0	0	0,00				

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis entrée terrain RDC	C					0	x	Satisfaisant	
2	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	BAT Tennis terrain porte secours RDC	C					0	x	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7993 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 Verification 2026
 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 15/06/2026 13:26:12
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 15/06/2026 13:26:12
Nom et Qualité:
ABDALLAH

